


CLIMATIZAÇÃO
ESC: 1/150

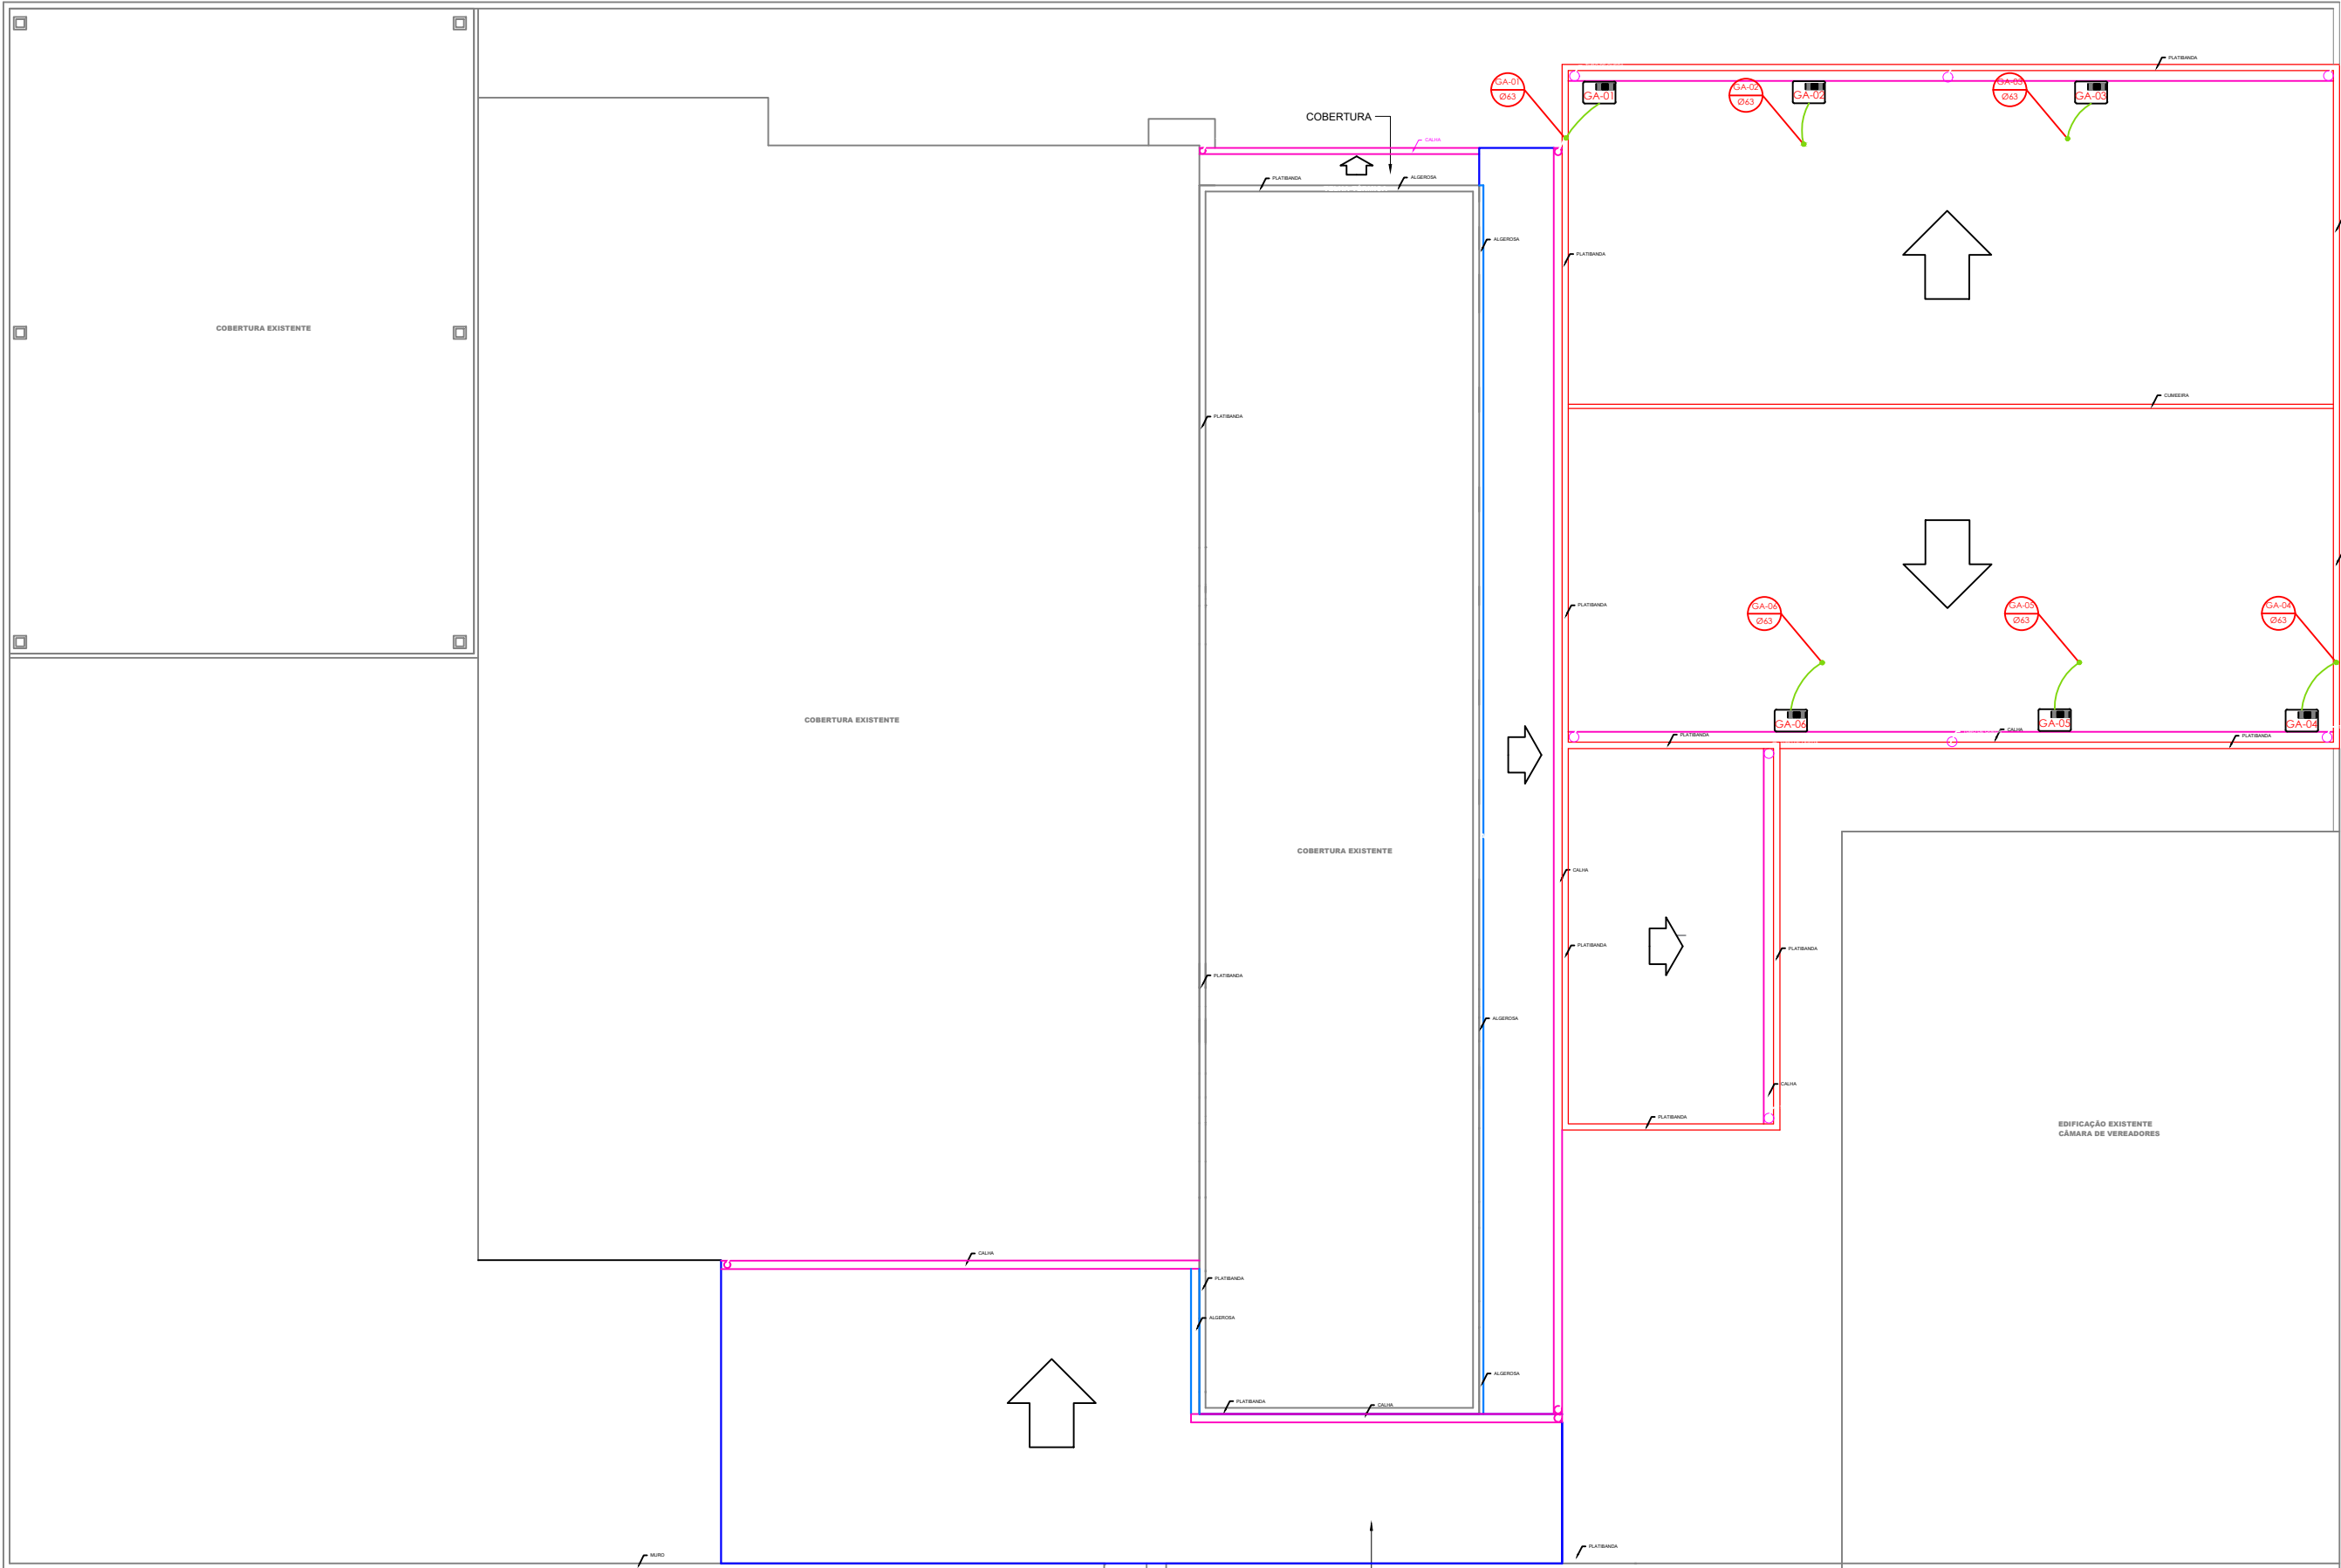

CLIMATIZAÇÃO - COBERTURA
ESC: 1/150

LEGENDA CLIMATIZAÇÃO

- PLANTA BAIXA- AR CONDICIONADO MODELO PISO TETO INVERTER
- VISTA FRONTAL - AR CONDICIONADO MODELO PISO TETO INVERTER
- PLANTA BAIXA MÁQUINA - AR CONDICIONADO MODELO PISO TETO INVERTER
- PLANTA BAIXA- AR CONDICIONADO MODELO CONVENCIONAL
- VISTA FRONTAL - AR CONDICIONADO MODELO CONVENCIONAL
- PLANTA BAIXA MÁQUINA - AR CONDICIONADO MODELO CONVENCIONAL
- CAIXA DE PASSAGEM SPLIT PIAR CONDICIONADO
- TUBO PVC SOLD. 25MM (DRENAGEM CLIMAT.)
- AR CONDICIONADO ENTRADAS DE GÁS E COMPLEMENTOS
- JOELHO 90° SOLD. 25 mm
- TE 25 mm
- JOELHO 45° SOLD. 25 mm
- JOELHO C/BUCHA LATÃO. 28X1/2"
- COLUNA PLUVIAL
- COLUNA AR CONDICIONADO LIGAÇÃO ATE A MÁQUINA (GA) TUBO PEAD 2"
- COLUNA DRENAGEM CLIMATIZAÇÃO (AR) TUBO PVC SOLD. 25MM
- Identificação Coluna
- EP- COLUNA PLUVIAL
- GA- GÁS E TUBOS DE LIGAÇÃO DO CLIMATIZADOR
- AR- DRENAGEM DO CLIMATIZADOR
- Diâmetro da Tubulação

TÍTULO	
Ampliação CEIM Pingo de Gente	
Climatização	
LOCAL	
Avenida Buenos Aires, centro, Barra Bonita - SC	
PROPRIETÁRIO	RESP. TÉCNICO
Prefeitura de Barra Bonita	Eng. Isabela C. Gagliotto Galvan 178533-4
ESCALA	DESENHISTA
INDICADA	
DATA	FOLHA
25/01/2024	07