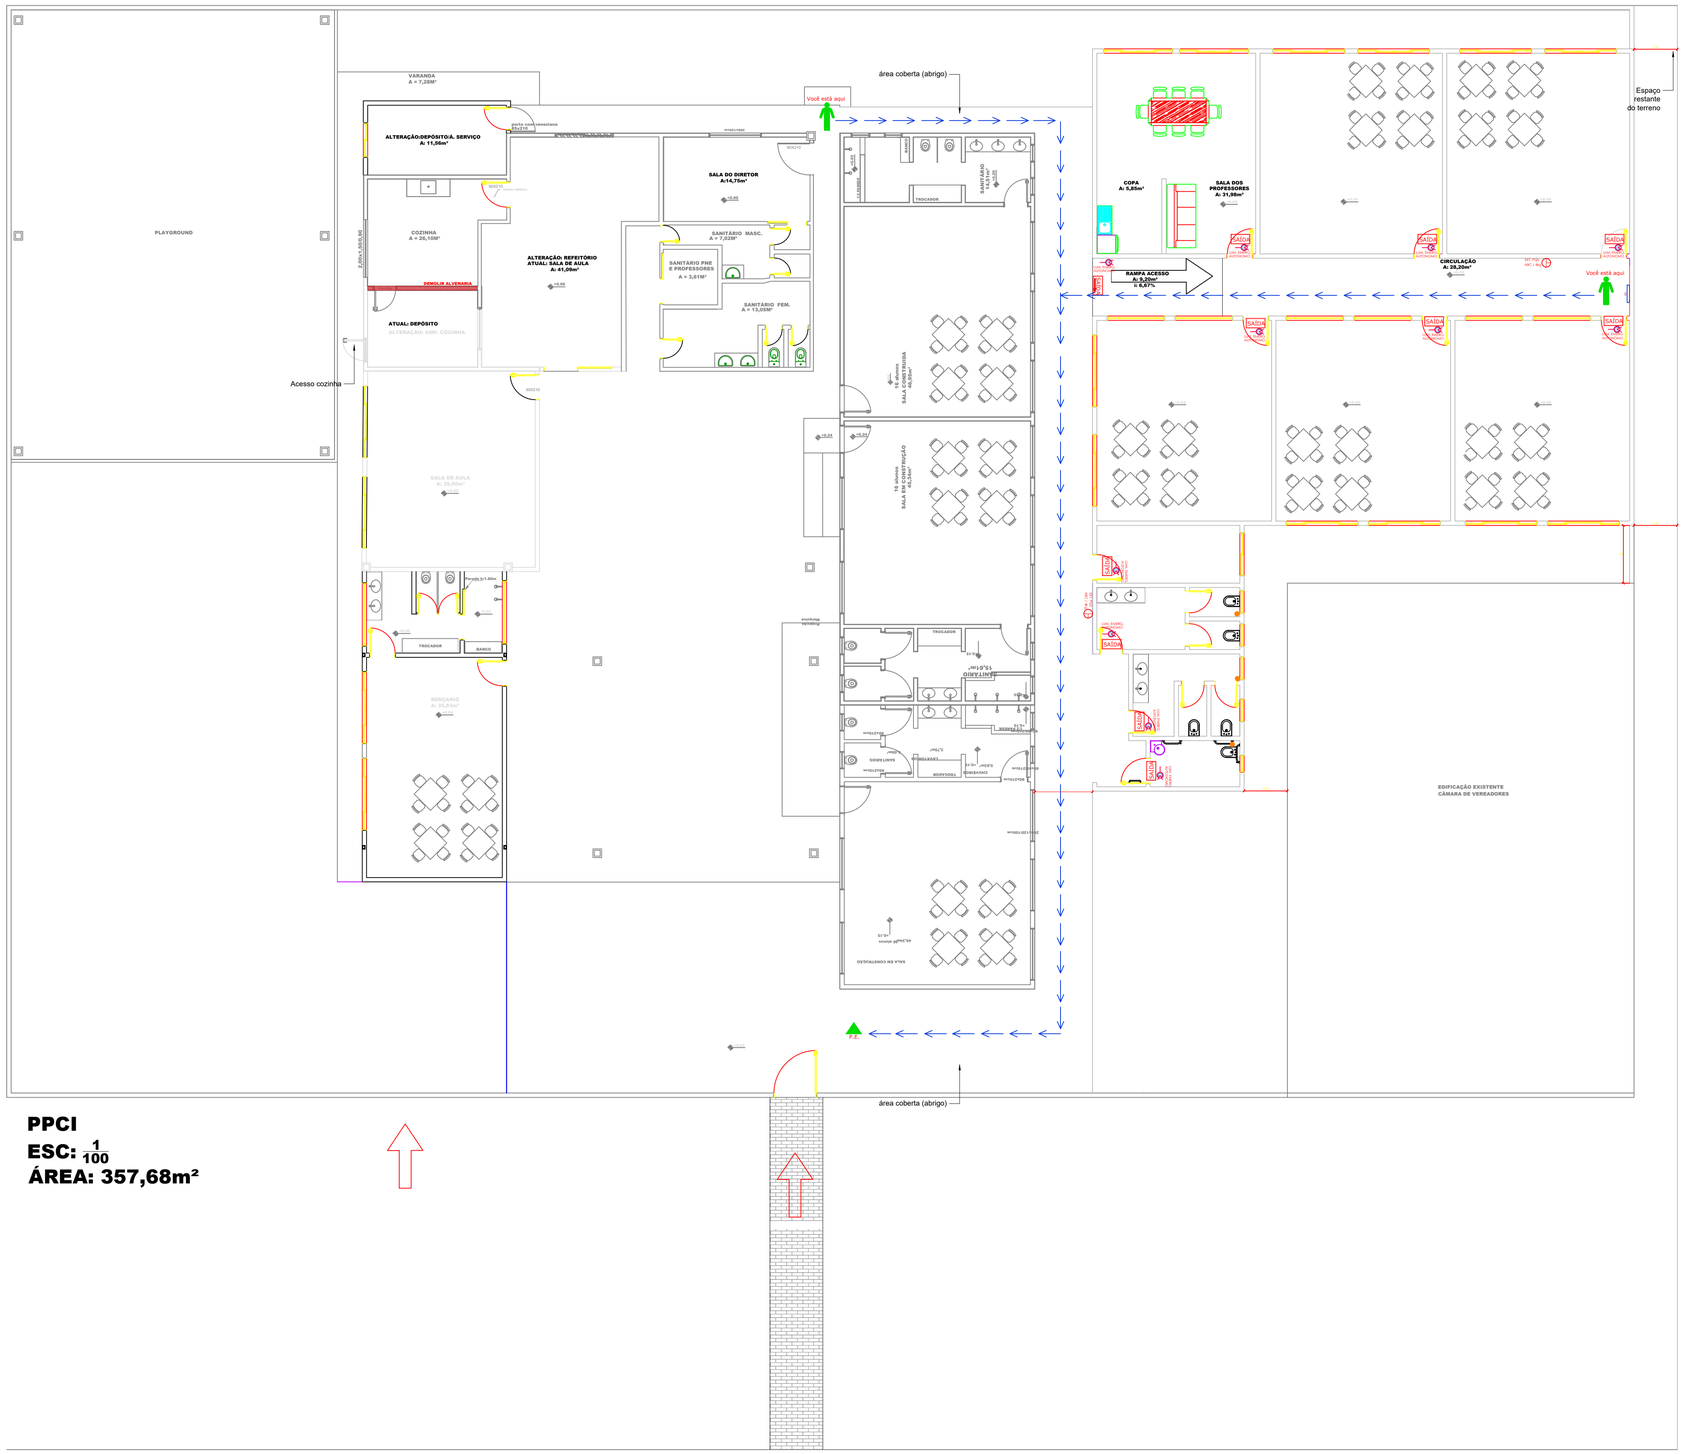

PPCI
ESC: $\frac{1}{100}$
ÁREA: 357,68m²

DETALHAMENTO DA SINALIZAÇÃO:



EXTINTOR DE INCÊNDIO

LEGENDA SISTEMA PREVENTIVO (NBR-12.693):

- FAROL EMERG. AUTÔNOMO — FAROL DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMO 2X55W - 1.200 lumens
- LUM. EMERG. ACIONADO — LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 2X 9V - 20Ø lumens
- EXT. PQ ABC / 4kg — EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO 4 kg
- EXT. CO2 4kg — EXTINTOR GÁS CARBÔNICO 4 kg
- ACIONADOR ALARME C/ SIRENE - TIPO QUEBRA-VIDRO ACIONA BOTÃO C/ INDICAÇÃO DO LAÇO NA CENTRAL
- SAÍDA — PLACA LUMINOSA, COM INDICAÇÃO DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, COM OU SEM COMPLEMENTAÇÃO DO PICTOGRAMA, E COM OU SEM SETA

NOTAS:

1– A SINALIZAÇÃO DEVERÁ SER FIXADA NA PAREDE, LOGO ACIMA DO EQUIPAMENTO, PODENDO SER CONFECCIONADA EM CHAPAS METÁLICAS, MADEIRA OU FIBRA.

2– ABAIXO DO EXTINTOR, NÃO PODERÁ HAVER DEPOSITO DE MATERIAIS OU OBJETOS DE QUALQUER NATUREZA.

OBSERVAÇÕES:

1 – ISENTO DE ALARME DE INCÊNDIO E DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE INCÊNDIO.

- Você está aqui
- Caminho a ser percorrido para a saída
- PLANTA DO PLANO DE ABANDONO DE LOCAL
- Ponto de encontro

TITULO	Ampliação CEIM Pingo de Gente Projeto Preventivo Contra Incêndio
LOCAL	Avenida Buenos Aires, centro, Barra Bonita - SC
PROPRIETARIO	Prefeitura de Barra Bonita
RESP. TÉCNICO	Eng. Isabela C. Gagliotto Galvan 178533-4
ESCALA	INDICADA
DESENHISTA	
DATA	22/05/2024
FOLHA	05